



EUROPEAN PIPELINE CENTER

Research • Development • Training

WATER AND WASTE WATER



Hydrantenprüfprotokoll



Seite 1/2

Allgemeine Angaben

Messnummer:	398	Messdatum:	2008-04-22
Auftraggeber:	Marktgemeinde Jenbach	Ort:	Jenbach
Straße:	Prof. Tusch - Str.	Techniker:	Taferner Marko

Hydrant

Hydrantenmarke:	Hawle	Hydrantennr:	13
Hydrantentyp:	Oberflur	Anzahl Ausgänge:	3
Ausgang DN:	1B-2C	Meßschlauch DN:	B
Schlauchlänge [m]	40		

Prüfung

Nächste Prüfung:	2013-04-22	Prüfnorm:	W77
Löschwassermenge:	1048,2 [l/min]	Ruhedruck [bar]:	6,2
Fliessdruck [bar]:	1,6	Klassifizierung:	###
Überprüfungsplakette:	Ja	Wassertrübung:	Keine
Kraftaufwand Öffnen:	0 [Nm]		
Kraftaufwand Schließen:	0 [Nm]		
Rohrleitung DN [mm]:	100		
Rohrmaterial:	GG	Prüfdauer:	11 [min]
Entleerung:	ok	Leckgeräusch [dB]:	Keines
Zugänglichkeit:	Gut	Hydrantenschieber:	Ja
Zustand:	OK	Hydrantenschild:	Nein
Hydrant ok:	OK		

GPS-Koordinaten: 07:33:59 22.04.2008 47°23.5960 N 011°45.7556 E A
Bemerkung: Keine

Meßgerät

Messgerättype:	MTA -Messtechnik HYP	Seriennummer:	MTA -HYP Nr:3
Zähler-Nr.:	433600N016/0513T475	Meßgenauigkeit:	2 [10l/h]
Eichnummer.:	EB E06-0784		

Unterschrift des Technikers

Legende - Löschwassermenge [l/min]

>3200	####
>1600	####
>800	###
>400	##
<400	#

System: HYP - www.mta-messtechnik.at

A – 9300 St.Veit / Glan, Handelsstraße 16 www.mta-messtechnik.at office@mta-messtechnik.at

Tel: +43 / 4212 / 71491 – Fax:+43 / 4212 / 72298 – Handy:+43 / 664 / 160 13 66



Hydrantenprüfprotokoll



Seite 2/2


Messnummer: 398

Messdatum: 2008-04-22


Hydrantennummer: 13

Ort/Strasse: Jenbach / Prof. Tusch - Str.

Druckmessung

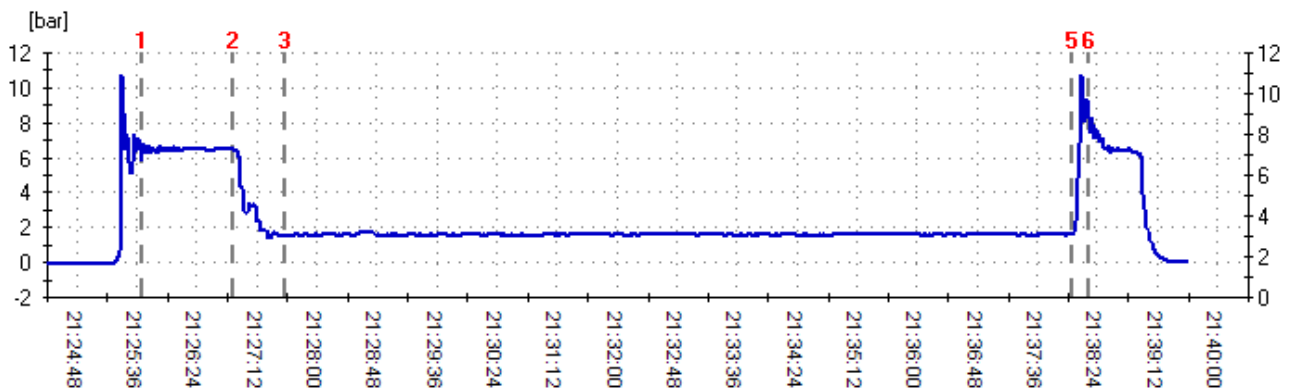

Löschwassermenge

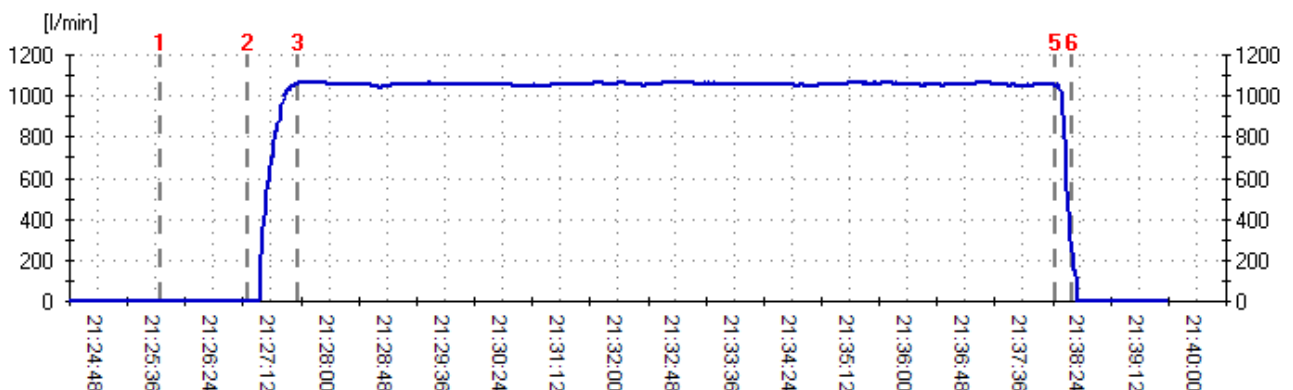

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 Moment Öffnen | 2 Ruhedruck ermittelt | 3 teilweise offen | 4 vollständig offen |
| 5 Ende der Messung | 6 Schieber zu | 7 Moment Schließen | |

System: HYP - www.mta-messtechnik.at

A – 9300 St.Veit / Glan, Handelsstraße 16 www.mta-messtechnik.at office@mta-messtechnik.at

Tel: +43 / 4212 / 71491 – Fax: +43 / 4212 / 72298 – Handy: +43 / 664 / 160 13 66